


A mérőbeépítés műszaki alapkövetelményei

A mérőhelyek szakszerű, műszaki előírásoknak megfelelő kialakítása jogszabályok által előírt és elsődleges fontosságú a megbízható, pontos mérés érdekében. Elszámolás alapjául csak szakszerűen beépített, hiteles, a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. plombájával ellátott vízmérő szolgálhat!

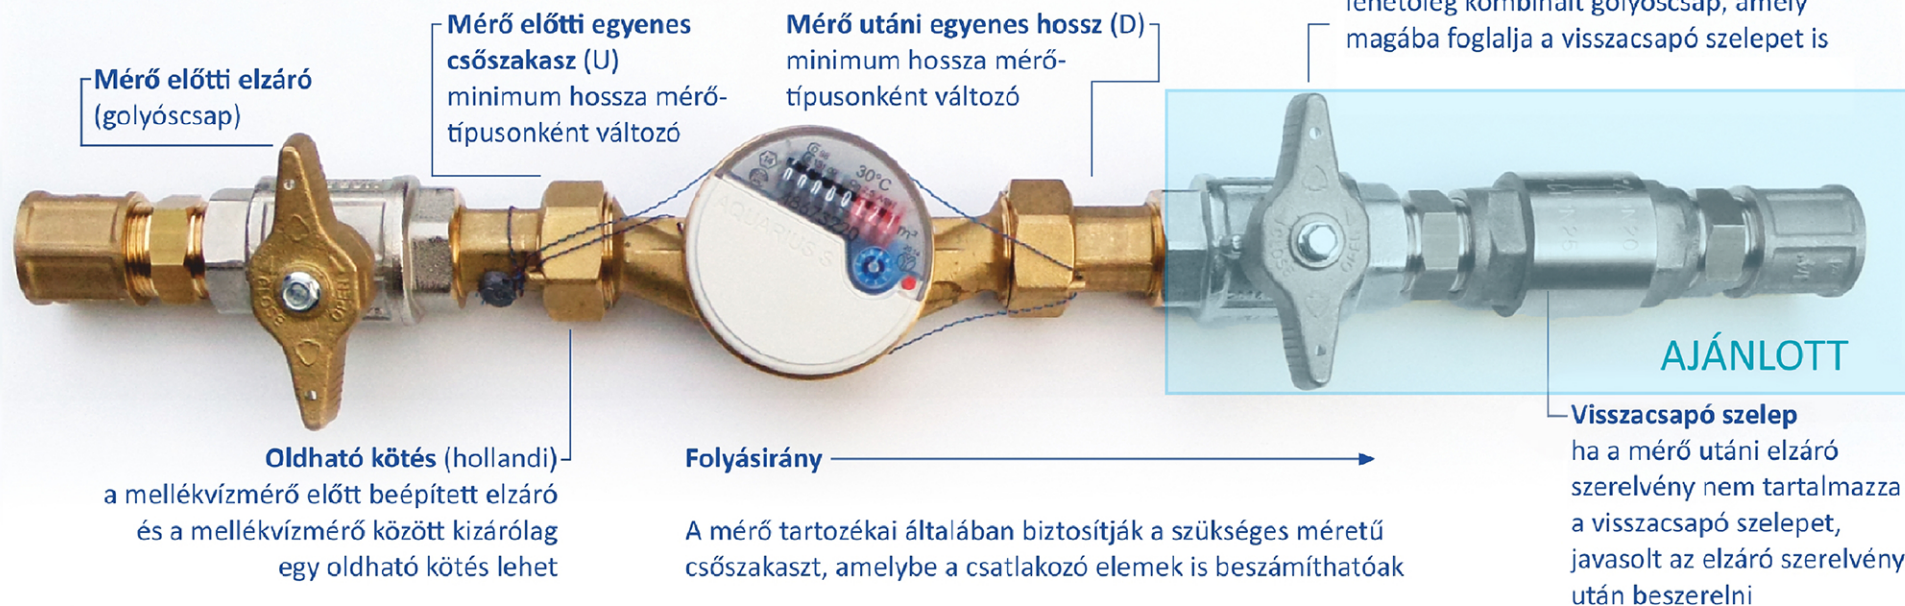

A szakszerű mérőhely ELVÁRT alapkövetelményei

Csak hiteles mellékmérő építhető be, amely rendelkezik a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges tanúsító jellel (hazai hitelesítésű, EU hiteles, MID szerint hiteles). A mellékmérő átmérője a bekötési mérő átmérőjéhez igazodjon, annál nagyobb ne legyen.

A vízmérő felszerelése csak a gyártó által feltüntetett jelölésnek megfelelő elhelyezéssel és tájolással történhet. Függőlegesen kizárólag olyan mérőtípus építhető be, amelynek az alkalmazási engedélye ezt lehetővé teszi.

A vízmérő elé elzáró szerelvényt kell beépíteni. A beépített elzáró (golyóscsap) és a mellékmérő között kizárólag egy darab oldható kötés (hollandi) lehet. A mérő előtt flexibilis cső nem alkalmazható.

A mérő előtt és után legyen biztosított a gyártó előírása szerinti egyenes hossz. (A mérő tartozékai általában biztosítják a szükséges méretű csőszakaszt, melybe a csatlakozó elemek is beszámíthatóak. Ha a mérő típusengedélyében UO/DO szerepel, akkor a mérő előtt és mögött nem szükséges plusz egyenes hossz, azaz a mérő azt tartalmazza).

Amennyiben a mérőcserét nem a szolgáltató végezte, a szakszerűsítési vizsgálaton a felhasználónak be kell mutatnia a vízmérőhöz tartozó műbizonylatot és a mérő adatlapját.

A szolgáltató által AJÁNLOTT alkalmazási feltételek

A vízmérőt lehetőleg vízszintes vezetékszakaszon ajánlott beépíteni, felülről olvasható számlappal.

A mérőt a helyiség padlóvonala felett legalább 0,3 m, vízszintes beépítés esetén legfeljebb 1,3 m tengelymagassággal, függőleges beépítés esetén legfeljebb 1,5 m számlapközép-magassággal javasolt beépíteni.

Függőleges beépítés esetén a vízmérőt úgy kell felszerelni, hogy értékmutatója szemből leolvasható legyen.

A vízmérő mögé javasolt elzáró szerelvény beépítése. Célszerű elzáróként kombinált golyóscsap alkalmazása (amely visszacsapó szelepet is magában foglal), vagy az elzáró után önálló visszacsapó szelep beépítése.

Lakásmérőként legalább R80/"B" pontossági osztályú vízmérő alkalmazása ajánlott. A vízmérőket mérési pontosságuk alapján „A” (R40), „B” (R80) vagy „C” (R160 és afölött) osztályba sorolják, legpontosabb a „C”-vel jelölt. Mivel valamennyi hitelesített vízmérő biztosítja a mérési tartományon belül a pontos, megbízható mérést, ez főként a bekötési mérőhöz viszonyítva számít. Ha egy társasházban a lakásokban lévő mérők a bekötési mérőnél alacsonyabb osztályúak, az összeadódott mérési különbözet hatással lehet a lakóközösség elszámolására. A minősítés szerinti kategória csak a szabványban előírt beépítés esetén teljesül!

CPVC csővel szerelt házi ivóvízhálózat esetén: a cső anyagából adódó ridegség, a ragasztott, nem oldható kötésekkel szerelt vezetékhálózat, illetve az előregedés kapcsán fellépő törékenységi miatt javasoljuk az érintett vezetékszakasz átépítését. Új házi vízhálózat kialakítása esetén CPVC csőhálózatra nem javasoljuk a mérőbeépítést.



Pécs, Búza tér 8/B
72/421-700, 80/811-111
uszi@tetyeforrashaz.hu
www.tetyeforrashaz.hu/mellekmero